



КРУН-10 кВ

БК-10/630 ТЛК-10-300/5		РВ0-10 ПН-10,1-10		БК-10У2/1600 ТЛК-10-1500/5
---------------------------	--	----------------------	--	-------------------------------

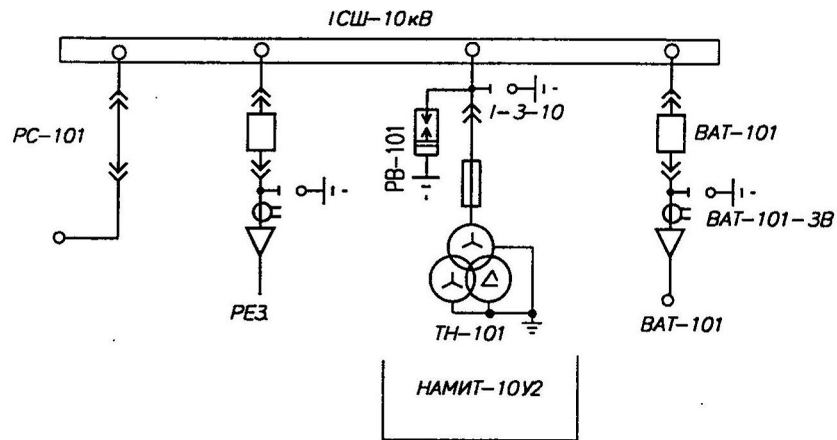

ЯЧЕЙКА ВЛ-110 кВ Л-1

РДЗ-1-110/1000УХЛП	ВМГ-110Б-25/1250УХЛП	ТОЗМ-110Б	РДЗ.2-110/1000УХЛП
--------------------	----------------------	-----------	--------------------

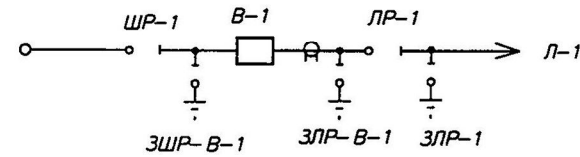

Должность	ФИО	Подпись	Дата	МЭС Юга	Ставропольское ПМЭС
Утвердил					
Гл. инж. МЭС	Дьяков Ф.А.				
Согласовано					
Гл. дисп. СО-ЦДУ					
Нач. ЦДС ФСК					
Гл. дисп. ОДУ					
Гл. дисп. РДУ					

Главная схема для нормального режима Полигона
 Зам. гл. инж. СПМЭС
 (подпись, дата) *В.М. Крячко*
 Нач. СЭП: (подпись, дата) *В.И. Тулик*